

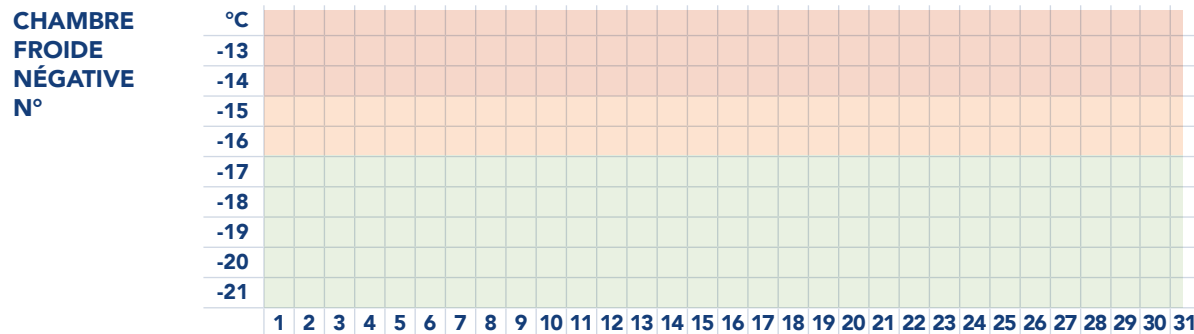


ENREGISTREMENT DES TEMPÉRATURES DE STOCKAGE POSITIVES ET NÉGATIVES

MOIS		ANNÉE		ÉTABLISSEMENT	
------	--	-------	--	---------------	--

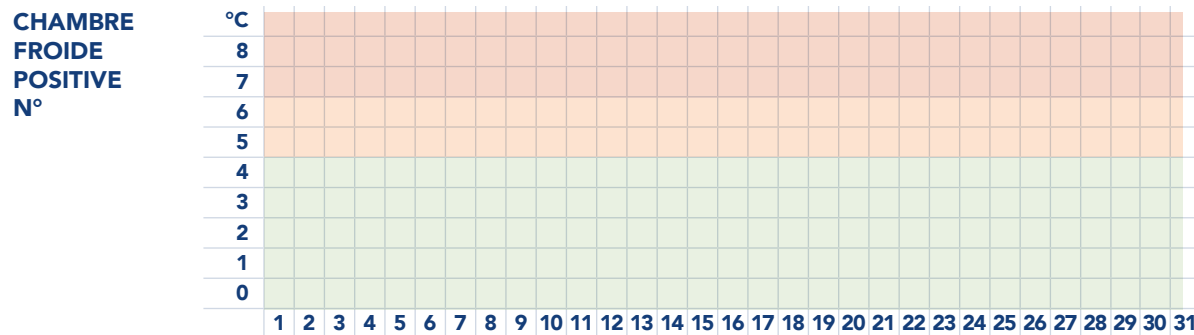

TOUJOURS S'ASSURER QUE LA CHAMBRE FROIDE EST RÉGLÉE SUR LA TEMPÉRATURE DES PRODUITS LA PLUS EXIGEANTE

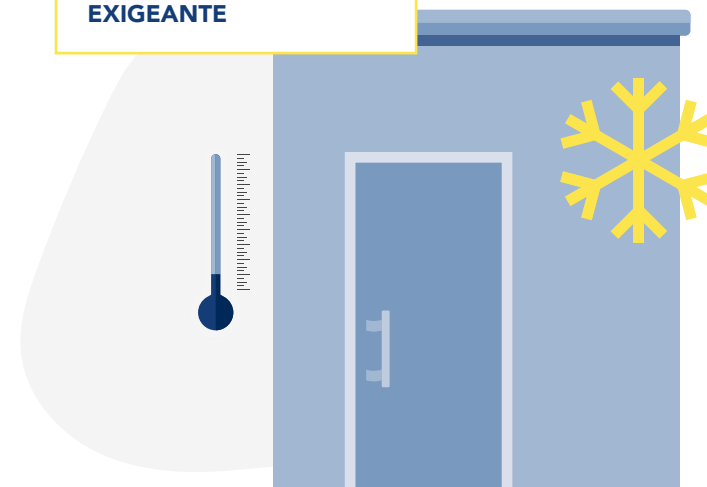

ACTIONS CORRECTIVES

DATE	TEMPÉRATURE RELEVÉE	ACTION CORRECTIVE ENGAGÉE	TEMPÉRATURE APRÈS ACTION